



## ご挨拶

冬の寒さが一層厳しい時期となりましたが、会員の皆様方には益々御健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より会員の皆様方には、本協会に対して深いご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

当協会も、設立以来9年を経過し、来年度は節目となる10年目を迎えます。加入率も約95%となり、これもひとえに会員の皆様方のご協力によるものであり厚く御礼を申し上げます。

さて、新型コロナウイルスの感染が確認されてから3年が経ちましたが、未だ収束の兆しは見えません。こうした状況のなかではありますが、本年度は3年ぶりに浄化槽講習会を再開致しました。今回は、十分な感染対策をとるため参加人数を制限し、あらかじめ参加者限定の措置を取らせていただきましたので、会員の皆様方には何かとご不便をおかけしたかと思いますが、ご了承いただきたいと思っております。

また、昨年から、放流水の水質に問題が見られる高負荷浄化槽に対し、運転調整や利用に対する指導等、その対策に取り組みました。年度当初に156件あった対象件数も、年末ではその約9割が改善されるに至り、引き続き改善に向け取り組んでまいります。さらには、懸案事項である水害対策についても、排水管への逆流防止弁の取り付けなど、その効果を確かめるため引き続き実証に取り組んでおり、確実な成果が見出せるまで検証を続けてまいります。

協会としては、会員の皆様方に安心して浄化槽をお使いいただけるようにすることが何よりも大切だと考えております。今後も、助成制度の充実に向けて取り組むとともに、皆様方のご意見、ご要望を拝聴しながら、よりよい協会の運営に務めてまいりますので、皆様方のさらなるご支援、ご協力を切にお願い申し上げます、挨拶に代えさせていただきます。

大木町合併処理浄化槽維持管理協会代表理事 井上 勝己

### 浄化槽講習会のご案内

令和5年度から、自分で浄化槽の点検を行う簡易チェック希望者は、受講が必要です。

日時 令和5年2月26日（日） 10時から

場所 こっぼーっとホール

内容 浄化槽使用方法について

講師 一般財団法人 福岡県浄化槽協会



※予約は不要で当日申し込みが可能です。なお新規の方は、一般講習会后、新規希望者講習(20分程度)を受講していただき、その後申込み書提出が必要になります。

# 大木町合併処理浄化槽維持管理協会の運営状況について

主な活動経緯をご報告します。

●高負荷浄化槽対策（福岡県浄化槽協会の前年度 11 条検査結果をもとに、透視度 20 未満を対象としたおおむね適正浄化槽を 4 月から毎月点検及び運転調整とデータ化） 対象世帯 156 世帯



●スクリーニング検査（4/20）

前年度に改善されていない高負荷浄化槽を福岡県浄化槽協会に依頼し、原因の特定を図る。

●（公財）日本環境整備教育センター（本部・東京）由田理事長が来町（6/2）

汚水処理の普及・啓発活動を通して地域の生活環境の保全と向上を目的とする日本環境整備教育センターの理事長が、当協会の取り組みに大変関心を持たれ来町される。

境町長、井上理事長から経緯や取り組みの説明及び意見交換。



●講習会


コロナ禍で会場の入場制限により、日時限定と様々な対策を講じて3年ぶりに再開しました。

内容 浄化槽の使用方法について

講師 福岡県浄化槽協会 濱崎氏

受講者 6/12 114名 7/24 90名 8/28 91名 9/11 93名

個別受講者 53名 2/26 開催予定

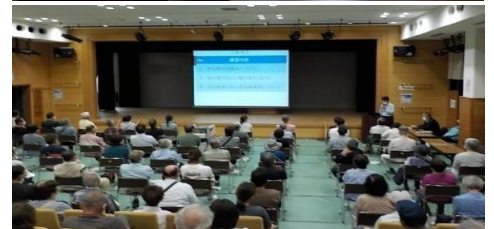

●第9期定時社員総会（6/30）書面議決

（配布数 22，回収数 21，未回収 1、回収率 95%）

令和3年度事業報告及び決算について

令和4年度事業計画及び予算計画について

役員を選任について



●第1回理事会（11/2）

運営状況報告（加入、納付、機能回復及び水害対策進捗状況）

事業及び予算中間報告

未納規程改定及びシステム入れ換えについて

●各世帯訪問（10月から随時訪問）

清掃前3か月前後の設置状況及び周辺機器確認

質疑対応

各助成制度記載及び水害対策提案チラシ配布

●簡易チェック更新（11月から随時訪問）

実施者を対象にチェックシート更新訪問、設置状況及び周辺機器確認

各助成制度記載及び水害対策提案チラシ配布

質疑応答

●高負荷浄化槽検証（12/20）

4月時、対象件数 156件 12月時、13件 143件減

●清掃・保守点検同行（月1回）

現場業務の状況把握

●事務局会（月1回）

運営状況確認及び課題の検討等



## 浄化槽及び周辺機器の助成金について

浄化槽や周辺機器が故障、破損した場合に出る助成金について、説明をします。なお、事前に申請が必要になりますので、詳細は保守点検業者又は協会にお尋ね下さい。

### ○ブロワ（送風器）

無料

### ○送気管（浄化槽からブロワまでの配管）


費用総額の 1/2 最大 15 万円

### ○浄化槽本体内部の破損

費用総額の 1/2 最大 15 万円

### ○放流ポンプ設備

費用総額の 1/2 最大 15 万円

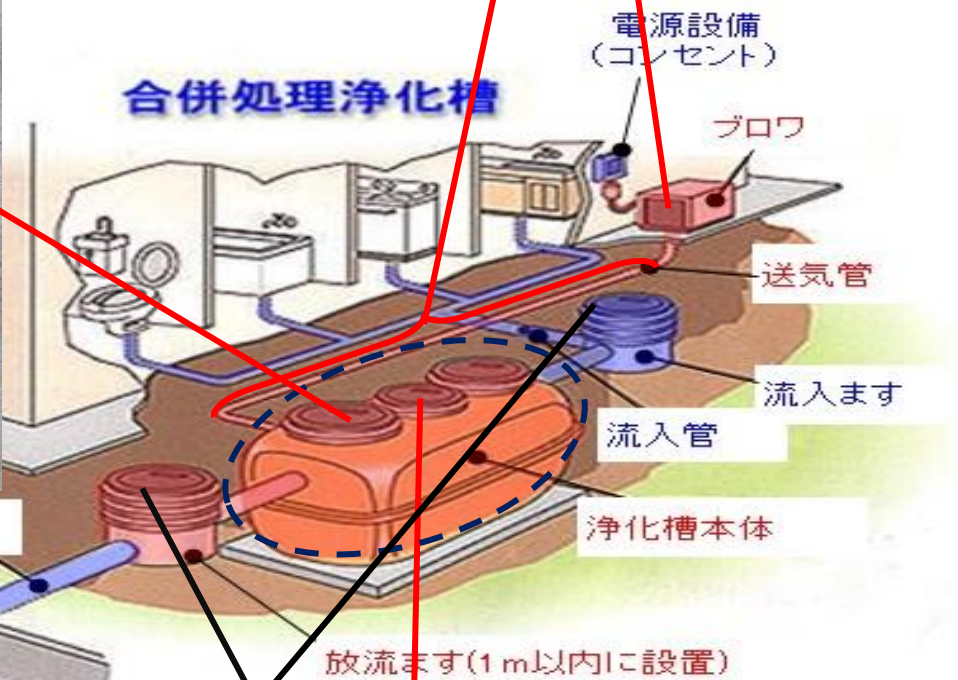

放流管


### ○逆止弁

費用総額の 1/2  
最大 3 万円




### ○マンホール

費用総額の 1/2  
最大 15 万円

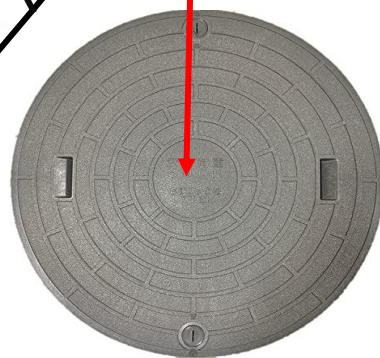

※電源設備（コンセント）、流入管、流入ます（ふた）、放流ます（ふた）、放流管については、補助金対象外になります。

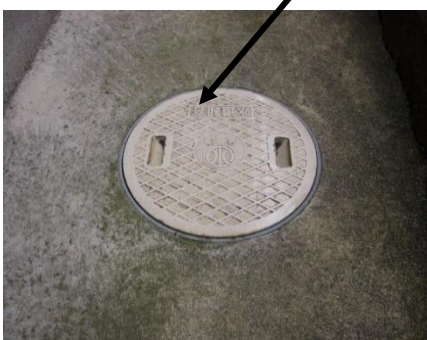


○流入ます用ふた、放流ます用ふたについては、実寸を図ってホームセンター等で注文すれば、購入可能です。又は保守点検業者にお尋ね下さい。

○流入管、流入ます、放流ます、放流管等についての破損は水道工事店又は、保守点検業者にお尋ね下さい。

## 浄化槽協会のトラブル対象範囲のお話

協会の方にしばしば、建物内の水廻りのトラブルで連絡があります。主に「トイレが詰まった。台所の水が流れない。排水口から臭気がある。」という相談になります。外部の配管又は浄化槽の詰まりが原因だった場合は協会に対応いたしますが、建物内のトラブルは、協会の保守点検範囲外になっております。

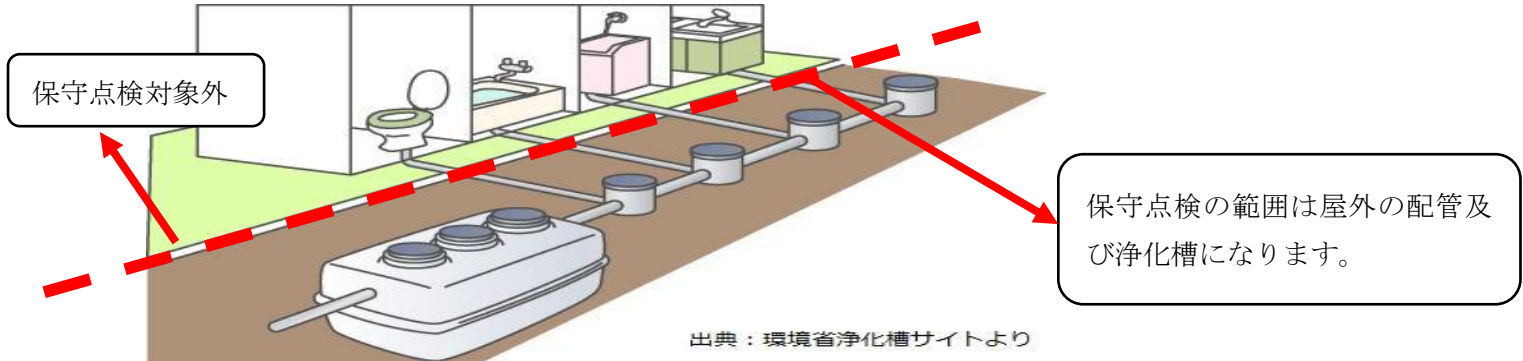

まず建物内水廻りトラブルに関しては、建てたハウスメーカー、工務店等にご相談下さい。知合いの業者がない場合は下記の業者が対応可能です。

### ○簡易なトイレのつまりのみ（ラバーカップ使用で対処等）

- ・株式会社 立花商事 電話：0943-22-4728
- ・株式会社 有明海水質保全ネット 電話：0944-88-8193



※簡易なトイレの詰まりに対しては、上記の業者が今まで通り対応しますが、昨今の燃料費、資材の高騰もあり、今後は費用が発生する事もあります。ご理解をお願いします。

### ○建物内排水つまり（配管、トイレつまり）・水廻り全般対応

- ・杉設備 電話：0944-32-0331
- ・株式会社 廣松設備 電話：0944-32-1237
- ・岩永設備 電話：0944-32-0613
- ・武嶋設備 電話：090-4484-4338
- ・森設備 電話：0944-33-2269
- ・諸藤工業合同会社 電話：0944-33-2540
- ・有限会社 牛嶋住興 電話：0944-33-0780
- ・株式会社 A環境建設 電話：0944-33-1234

## 各世帯訪問について

設置状況の確認に年1回訪問しております。不在の時はポストにチラシ等を投函しております。また、浄化槽に関する疑問質問に対応させていただきます。

・浄化槽に関する相談、会費の支払い又は引っ越し等による休止、退会等については、下記にご連絡下さい。

一般社団法人

大木町合併処理浄化槽維持管理協会

〒830-0416 大木町大字八町牟田 255 番地 7 (役場西別館内 2 階) TEL33-2328 Fax33-2349

